


# **REGIONE PIEMONTE** Città metropolitana



Ente di Gestione dei Sacri Monti





# COMUNE DI VALPERGA

**PROGETTO ESECUTIVO** RIQUALIFICAZIONE PERCORSO TURISTICO-DEVOZIONALE PER BELMONTE

### INSERIMENTO PANNELLI INFORMATIVI ED INSTALLAZIONI

Programma di Sviluppo Locale "Terre di Economia Inclusiva" Ambito Tematico 1: Turismo Sostenibile Infrastrutture Turistico-Escursionistiche ed Informazione

# (EL-01) PROGETTO ELETTRICO

PROPRIETA'	COMUNE DI VALPERGA Via Matteotti 19, 10087 Valperga (TO)	
DATA	LUGLIO 2019	
SCALA	-	
OGGETTO	SCHEMA QUADRO ELETTRICO	



#### FFWD - ARCHITETTURA

arch. MARIANGELA ANGELICO, arch. ANTONIO CINOTTO P.zza Pistoni 3, 10015 Ivrea (TO), tel e fax +39 0125-627127 email: studio@ffwd-architettura.it,web: www.ffwd-architettura.it

arch. Andrea Gillono dott. arch. Zaira Colombo



#### STUDIO ING. ANTONIO REALE

Via Spagna 102, 13100 Vercelli (VC) Tel. 328-2854964 Fax. 0161/5230886




#### STUDIO TECNICO ZENERINO

Per. Ind. MASSIMO ZENERINO Regione Vigneia, 1 - 1001 O Rueglio (TO) Tel. +39.0125.780175, Cell. +39.3498017725



## **Progetto**

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA




#### Distribuzione

TT

#### P.I. secondo norma

CEI EN 60947-2

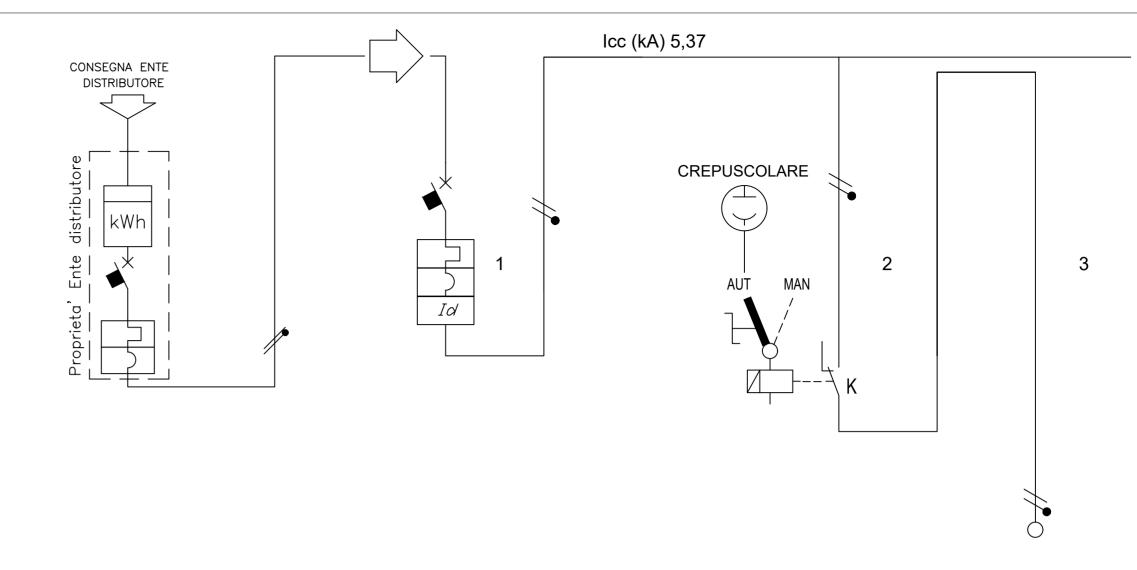

Identificativo	1	2	3	
Descrizione	GENERALE	COMANDO IP	LINEA Nr.1	
	QUADRO	-	-	
	-	-	-	
Fasi della linea	L1N	L1N	L1N	
Potenza totale	1,122 kW		1,122 kW	
Potenza effettiva	1,122 kW		1,122 kW	
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc	1/1	1/1	1/1	
Corrente di impiego Ib (A)	5,42		5,42	
Marca	-	-	-	
Codice articolo 2	[Curva D]		-	
Corrente nominale In (A)	10,00	16,00	10,00	
Potere di interruzione (kA)	6	-	-	
I diff. (A) / Rit.diff. (s)	0,3	-	-	
Tipo differenziale	A	-	-	
Cos ø	0,90	0,90	0,90	
Tipo di cavo	-	Unipolare	Multipolare	
Sigla cavo	-	-	FG7OR	
Sezione di fase (mm²)	-	4	4	
Sezione di neutro (mm²)	-	4	4	
Sezione di PE (mm²)	-	-	-	
Iz nominale cavo di fase (A)	-	36,00	39,00	
Lunghezza linea a valle (m)	-	1,00	200,00	
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)	-	0,01 / 0,03	3,48 / 3,54	
c.d.t. massima ammessa (%)	-	5	5	