

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
- VIA MASSOLA -**



Comune di Valperga - Provincia di Torino

Il Progettista:
ZENERINO Per. Ind. Massimo

Il Committente:

Comune di Valperga
Via Matteotti, 19
10087 Valperga (TO)

Scala:

Tavola Numero:

Data:
OTTOBRE 2016

E3

Livello progett.: ESECUTIVO

Il Consulente:

Titolo Tavola:


PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Revisione	Data	Descrizione


Note:

.....

NUMERO COMMESSA - 16.019

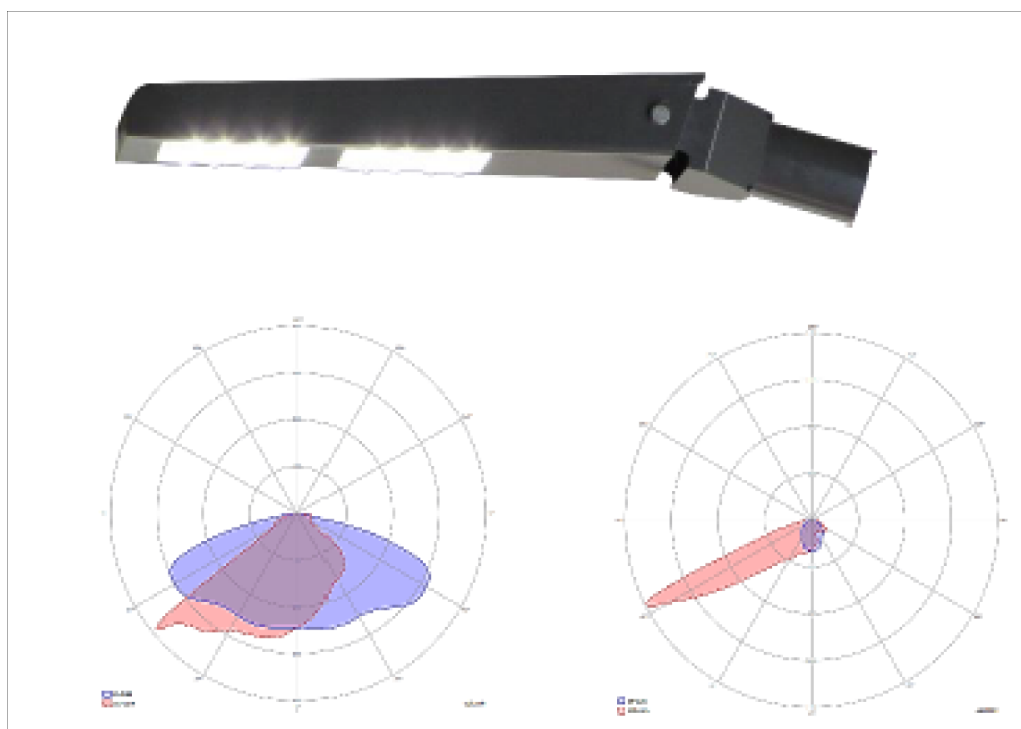




PARTICOLARE BASAMENTO - PALO

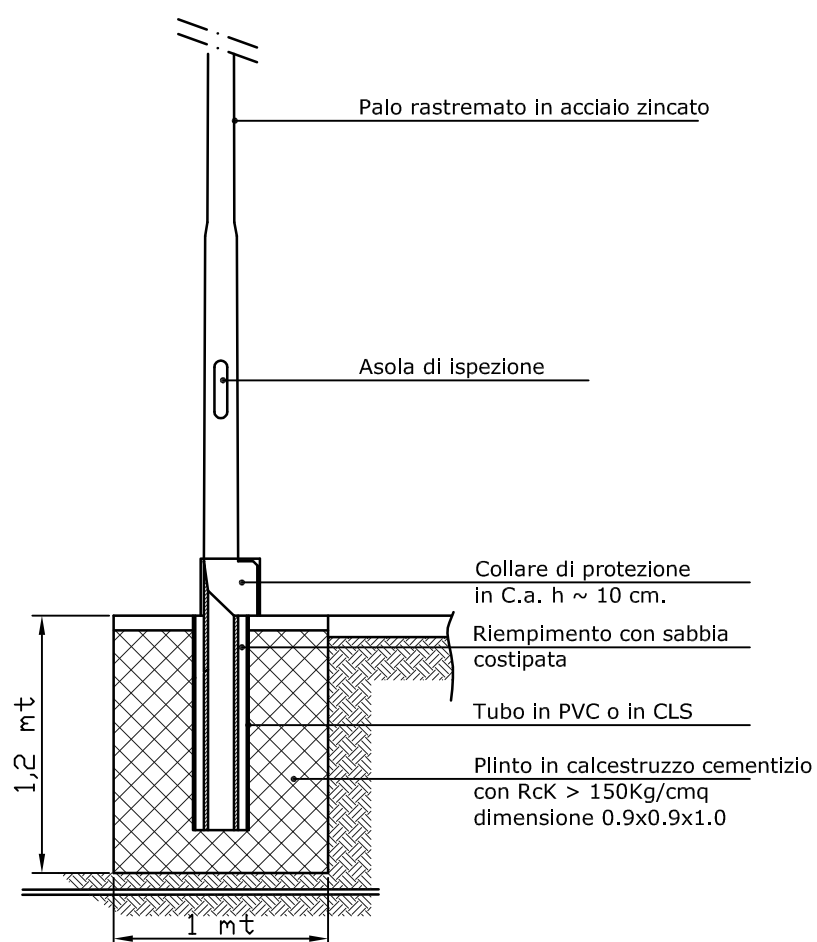

SCHEMA TECNICA APPARECCHIO ILLUMINANTE

APPLICAZIONI

Illuminazione Stradale

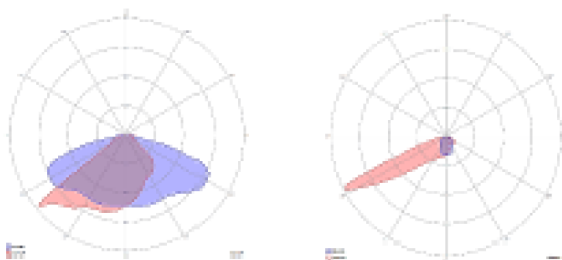

Gruppo Ottico

Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e d'area.

CCT: 4000K CRI ≥ 80

Sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Classificazione fotometrica: Cut-off

Corpo lampada & Meccanica

Meccanica in Acciaio Zincato e Verniciato

Lenti in PC

Peso 7 Kg - 10 Kg

Protezione IP66

Dimensioni

567x254x270 mm (max)

Alimentazione & Ambiente

220÷240 V 50-60HZ

Cosφ (controllo costante) > 0,9

Isolamento IEC Classe II

Protezione da sovratensioni: fino a 4kV (opzionale 10kV)

Installazione

Temperatura funzionamento -25 °C ÷ +45 °C

Altezza di montaggio consigliata da 5 a 12 m

Inclinazione apparecchio Testa palo o Braccio (±20°)

Montaggio Ø 48 - 60

Normative

IEC EN 60598-1 e seguenti - IEC EN62471

Prestazioni

Varianti Prodotto	N° Led	Corrente Pilotaggio	Potenza Assorbita	Flusso Luminoso*
e-Street50	24	700 mA	49W	5.200 lm
e-Street100	48	700 mA	98W	10.400 lm
e-Street150	48	1050 mA	159W	13.500 lm

* @ 4.000 K

